

1	Двери в лестничных клетках не имеют приспособлений для samozакрывания и уплотнений в притворах.	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 6. СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 -" Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. "	01.08.2017 года	
2	На дверях складских помещений отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года, пункт 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2017 года	
3	Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон Российской Федерации №123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54 ; СП 5.13130.2009	01.08.2017 года	
4	Помещение гардероба не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон Российской Федерации №123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54 ; СП 5.13130.2009	01.08.2017 года	
5	Автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале находится в не исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года, пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.08.2017 года	

6	<p>Не продублирован сигнал сработки системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации №123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. ч.7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>01.08.2017 года</p>	
---	--	--	------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 2

Марков Руслан Викторович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: gpensegza10@mail.ru

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

24.03.2017 года

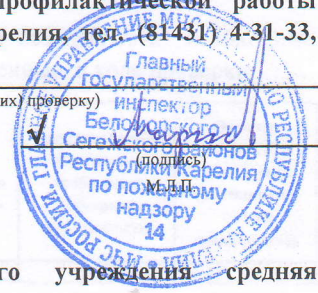

Предписание для исполнения получил(-а):

Фокина Я.К. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г.Сегежи

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

24.03.2017 года

✓

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
исх. № _____ от " ____ " _____ 201_ г.